




**DEMANDA DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
SISTEMA INTERCONECTADO (SI)
MES : FEBRERO / 13**

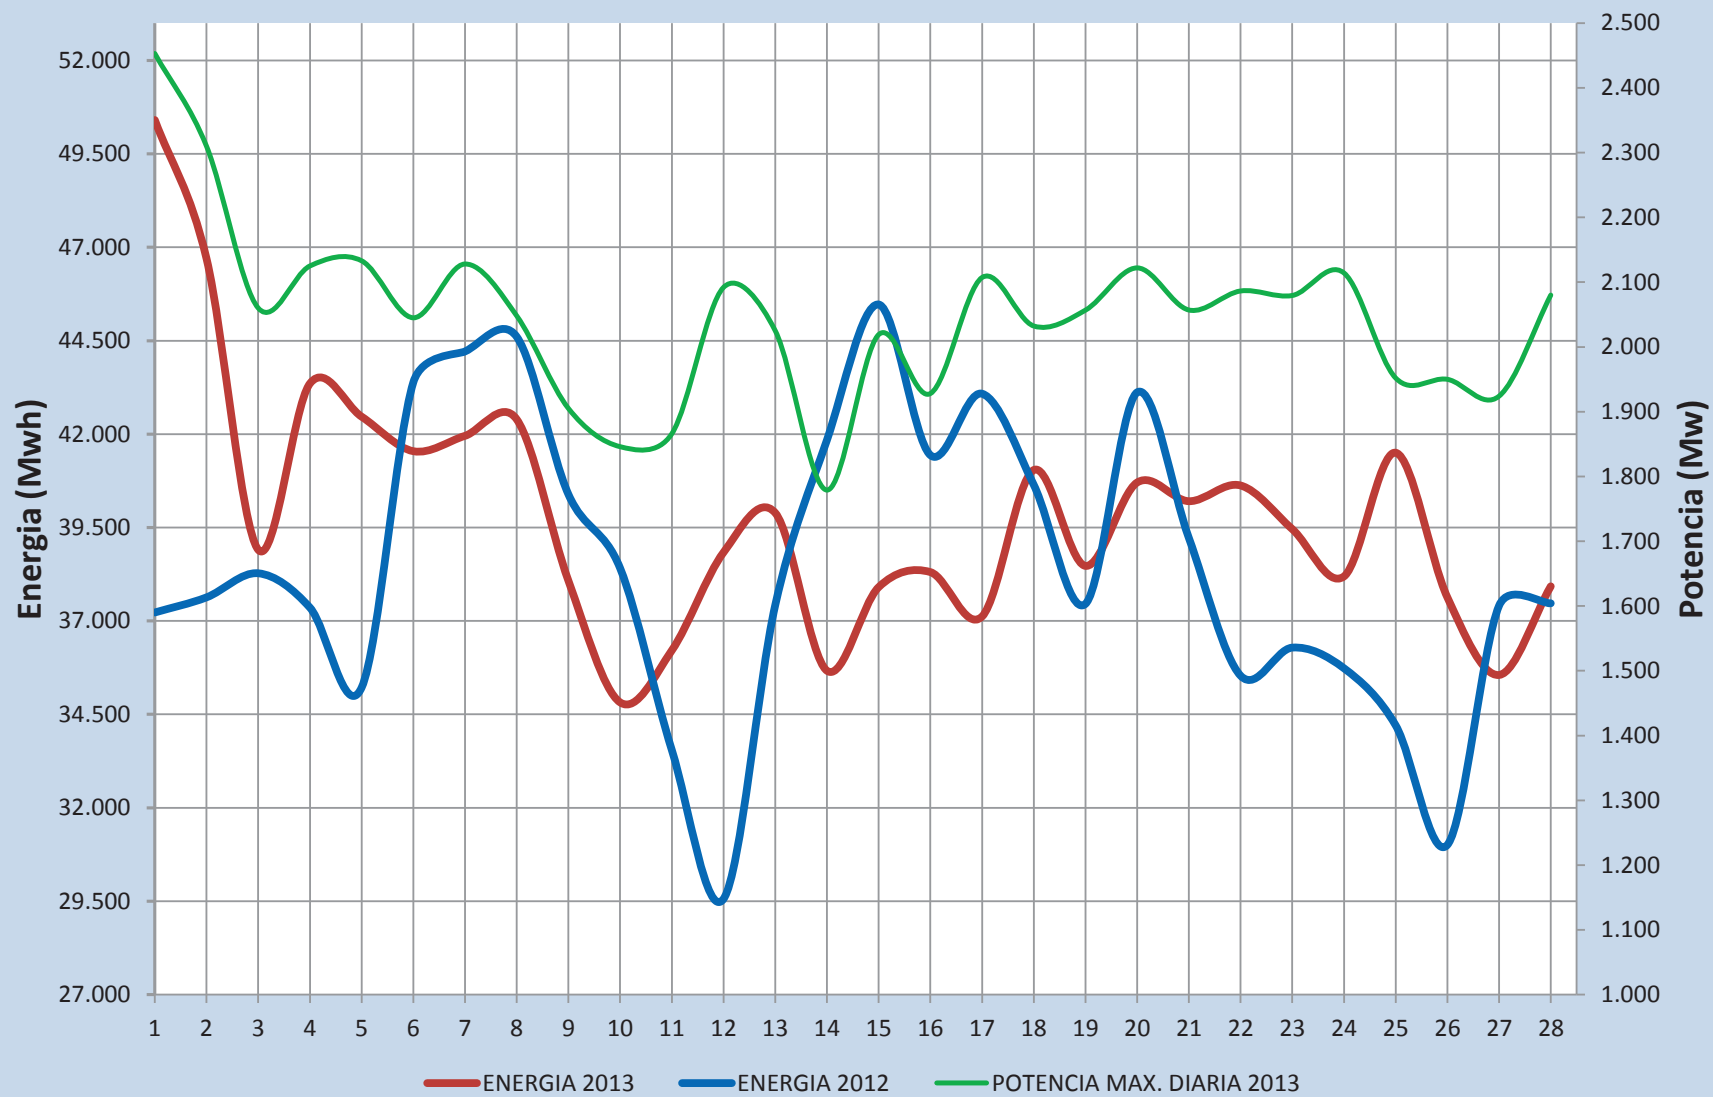

DEMANDA DE ENERGIA SISTEMA INTERCONECTADO (SI) - FEBRERO / 13

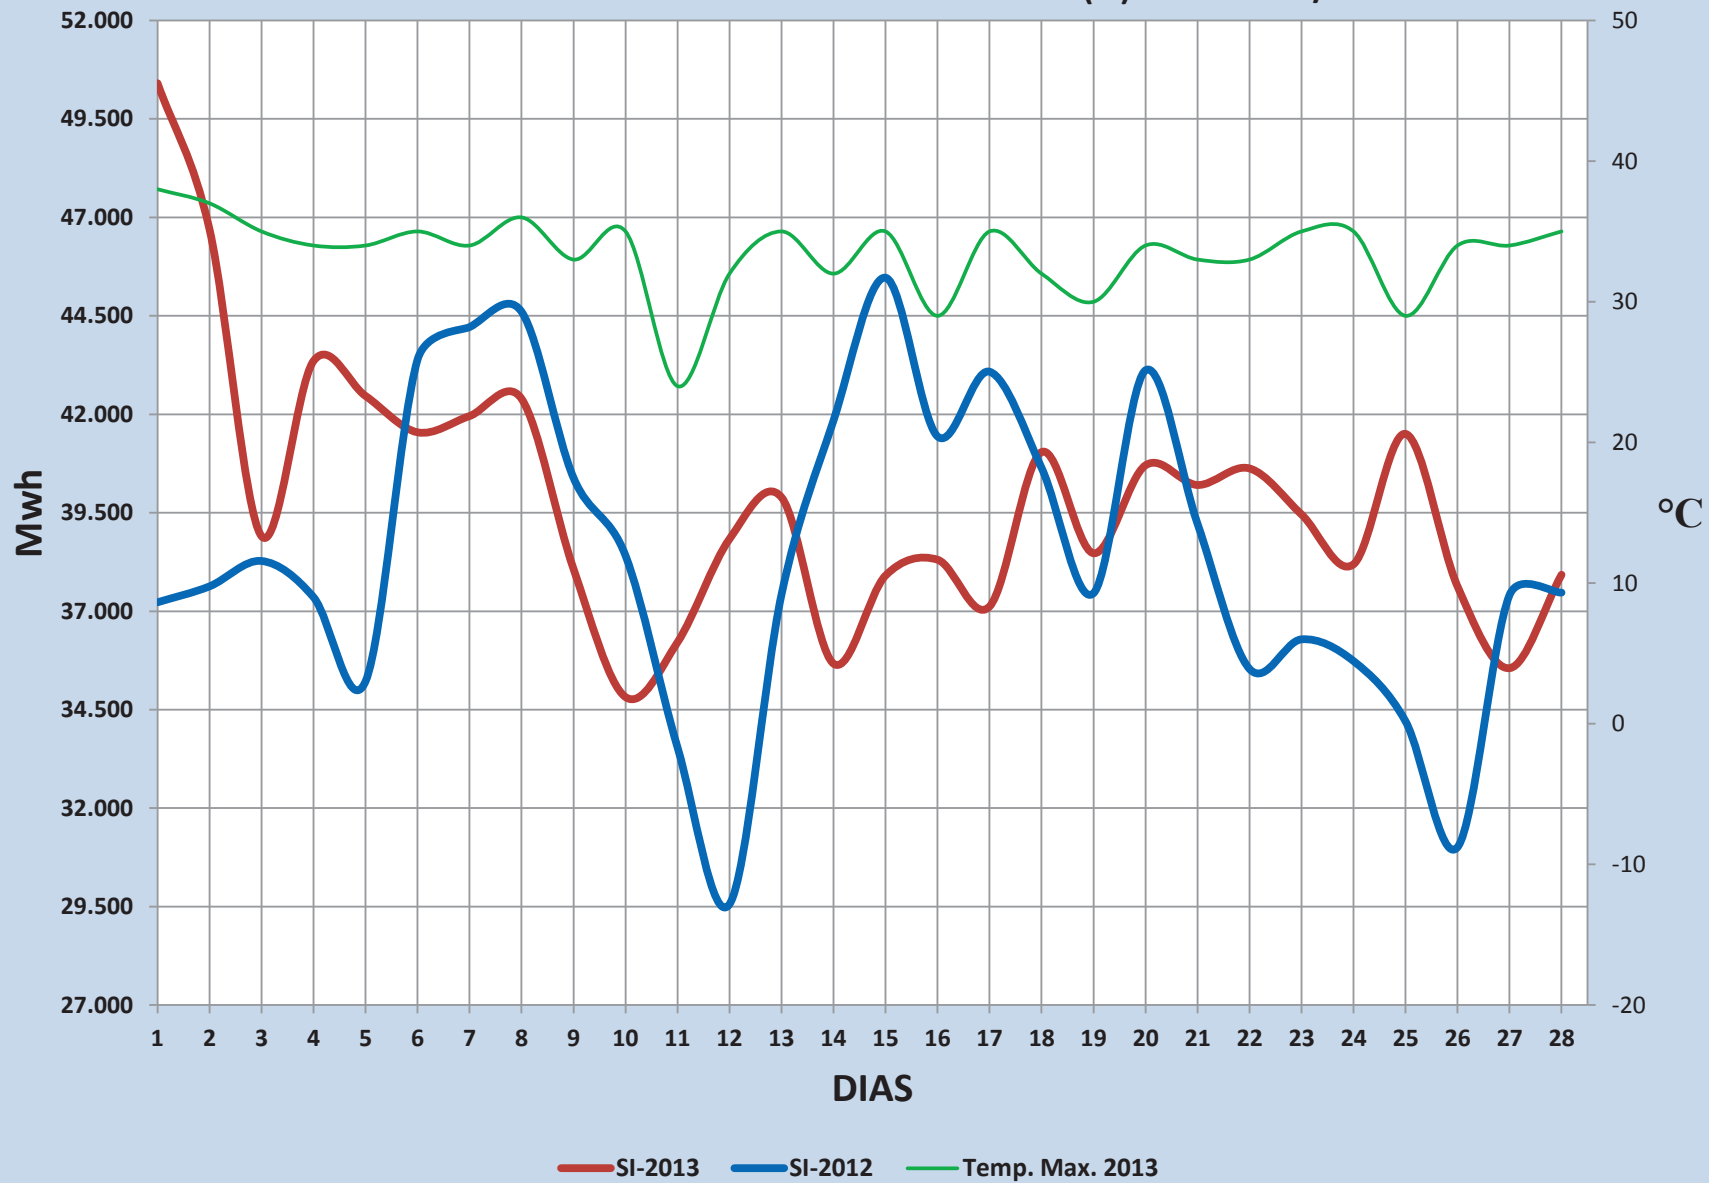

POTENCIA EQUIVALENTE MENSUAL - SI
Mes : FEBRERO / 13

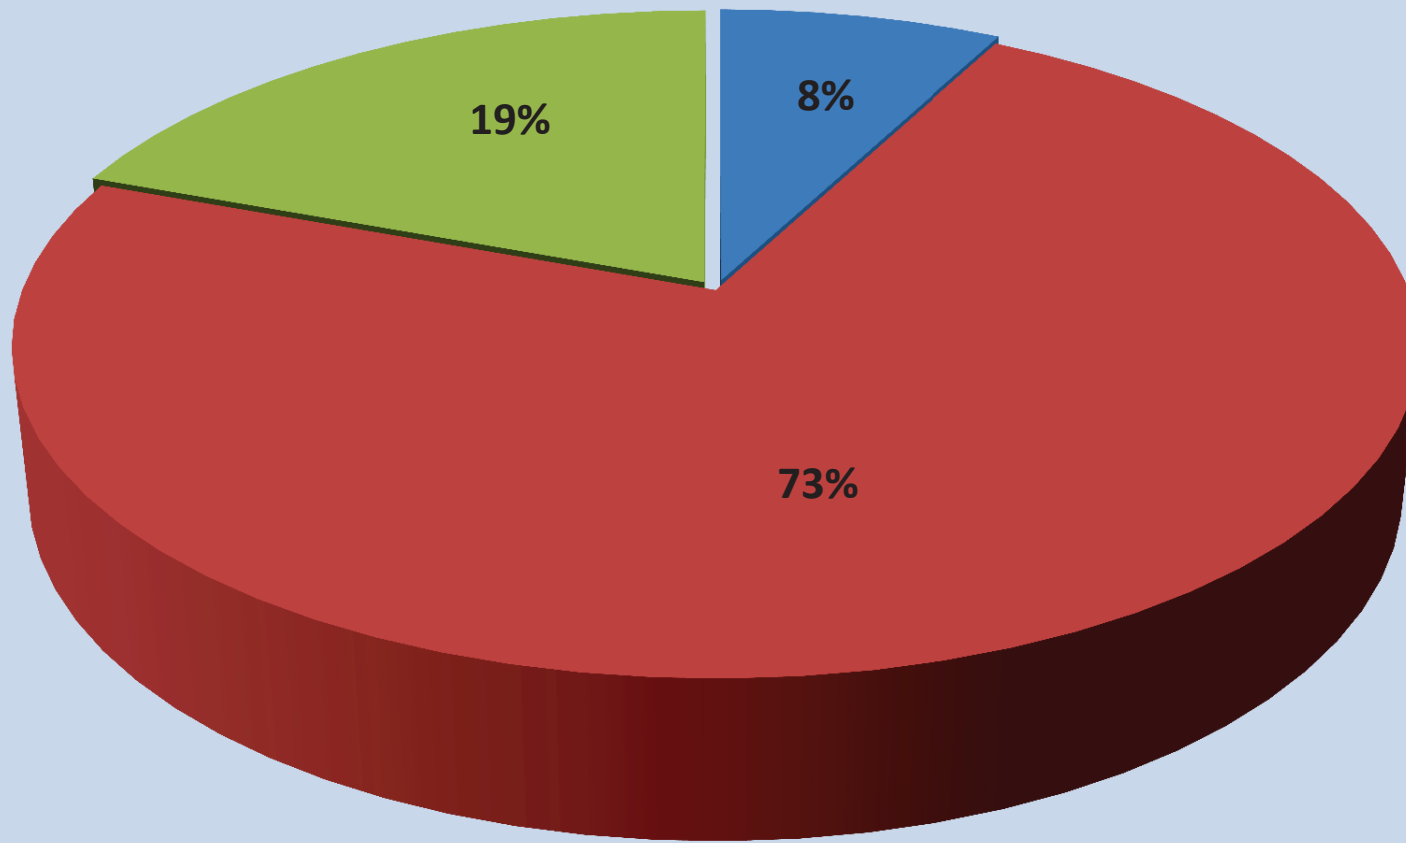


■ Acaray

■ Itaipu


■ Yacyreta

DEMANDA DE ENERGIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) MES DE FEBRERO / 13

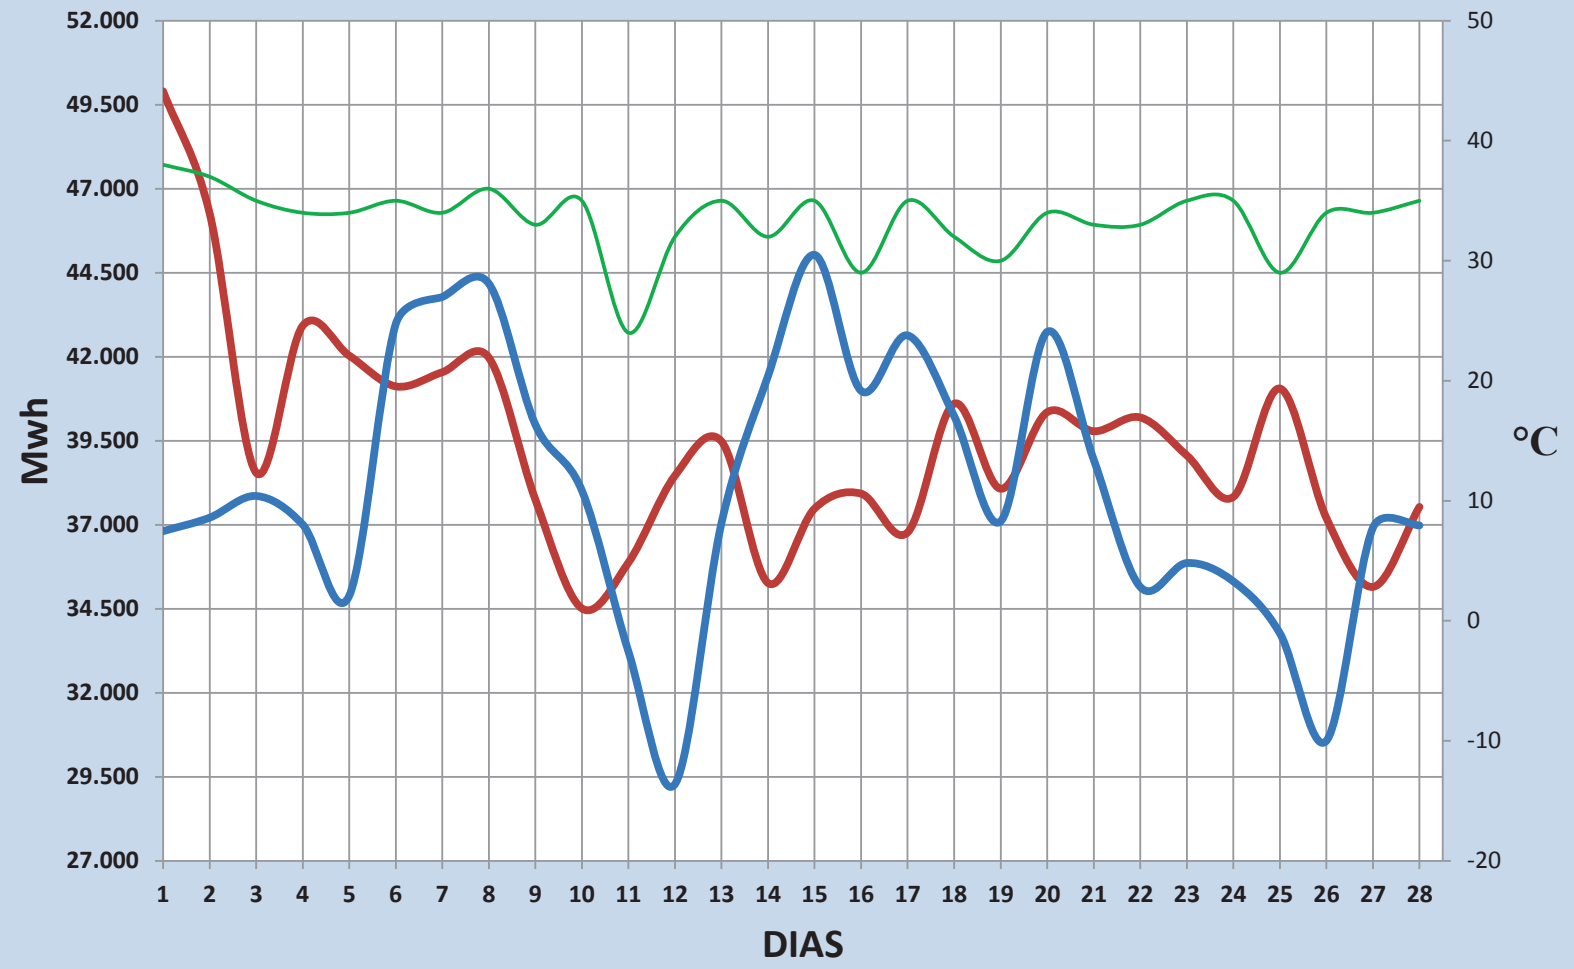

— SIN-2013 — SIN-2012 — Temp. Max. 2013


ENERGIA EXPORTADA MES DE FEBRERO

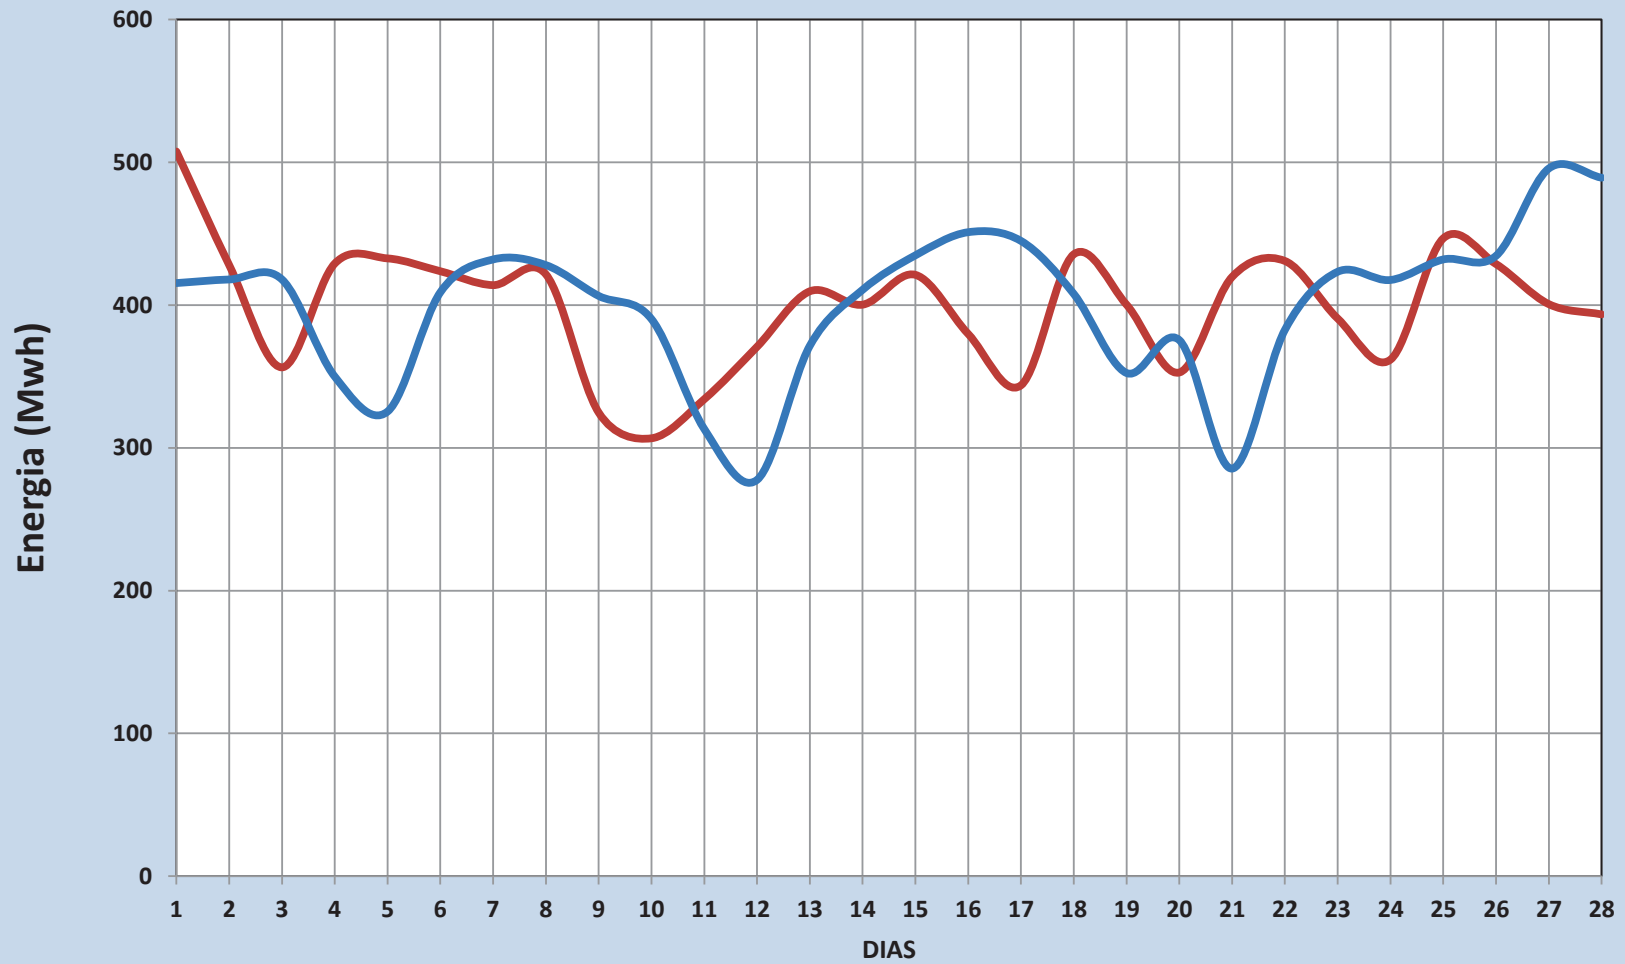

— Export. 2013 — Export. 2012

POTENCIA DIARIA MAXIMA EXPORTADA


MES: FEBRERO / 13

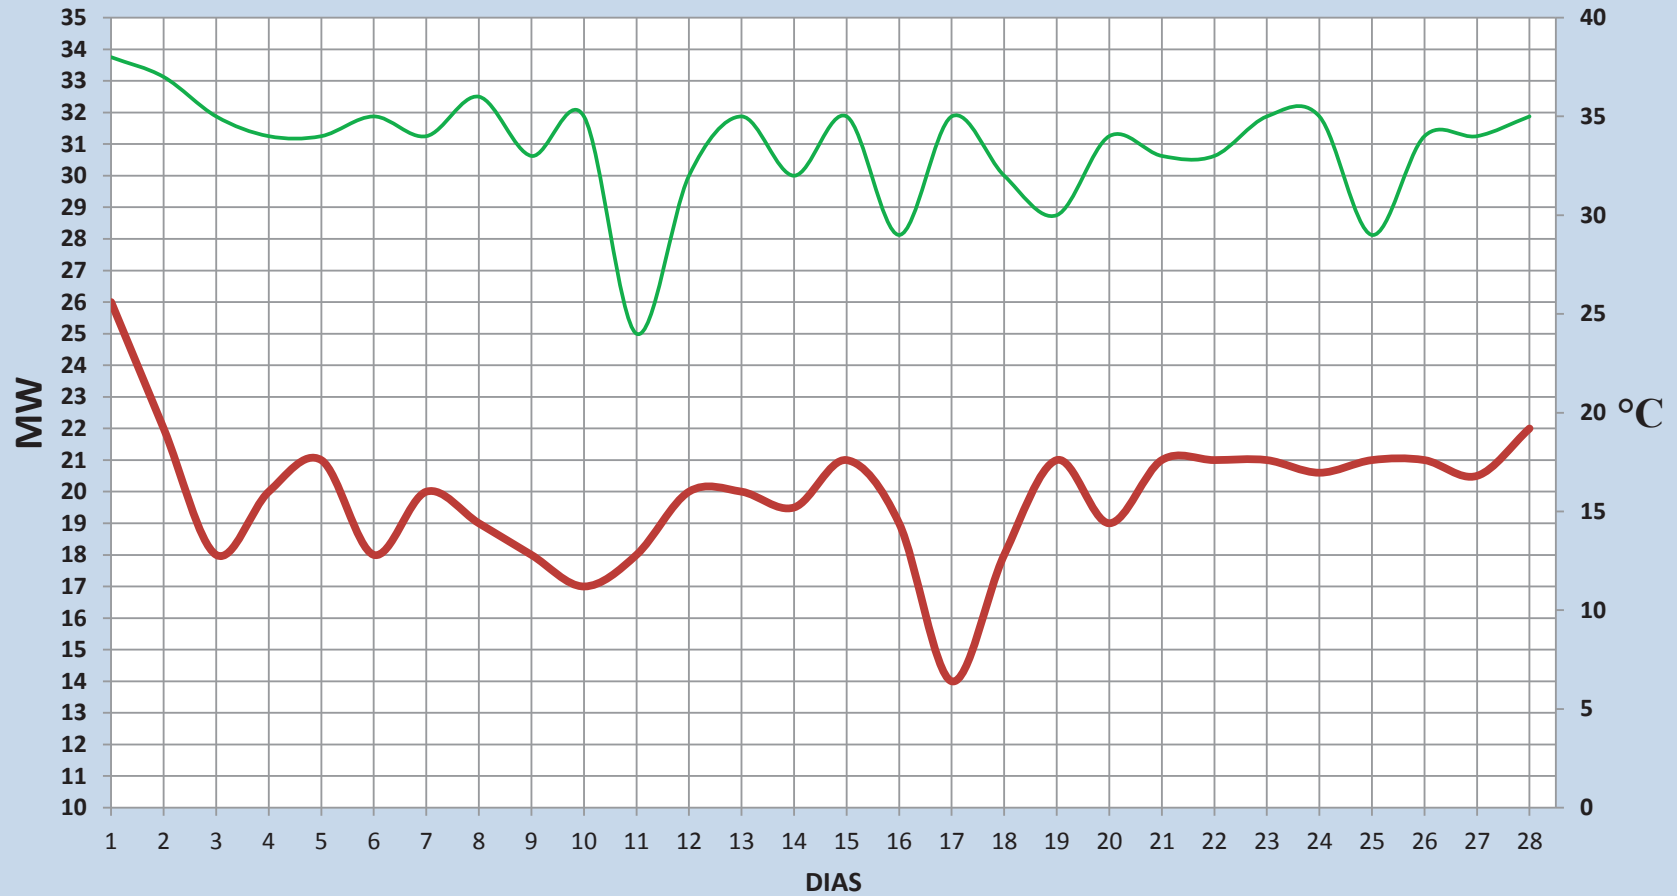


— Potencia Exportada Máxima Diaria

— Temp. Máx.


SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
CENTRAL HIDROELECTRICA ACARAY
MES: FEBRERO / 13

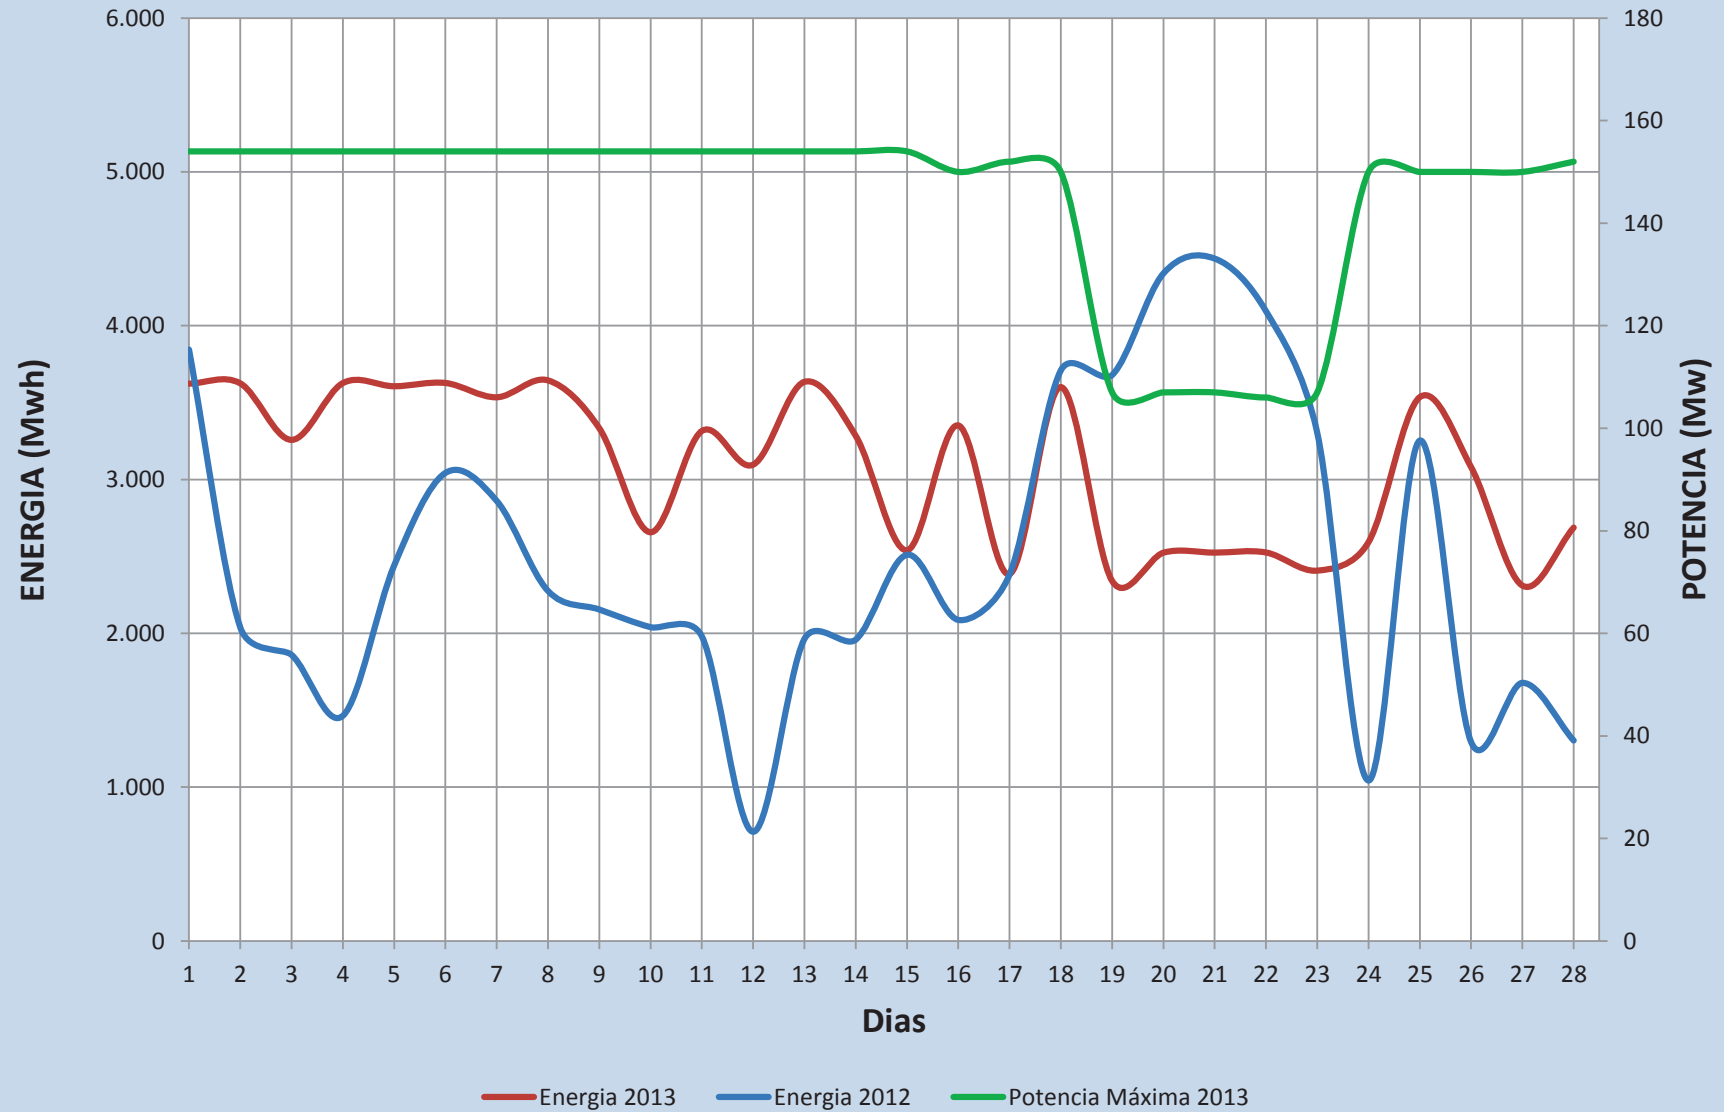


**SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
CENTRAL HIDROELECTRICA YACYRETA
MES: FEBRERO / 13**

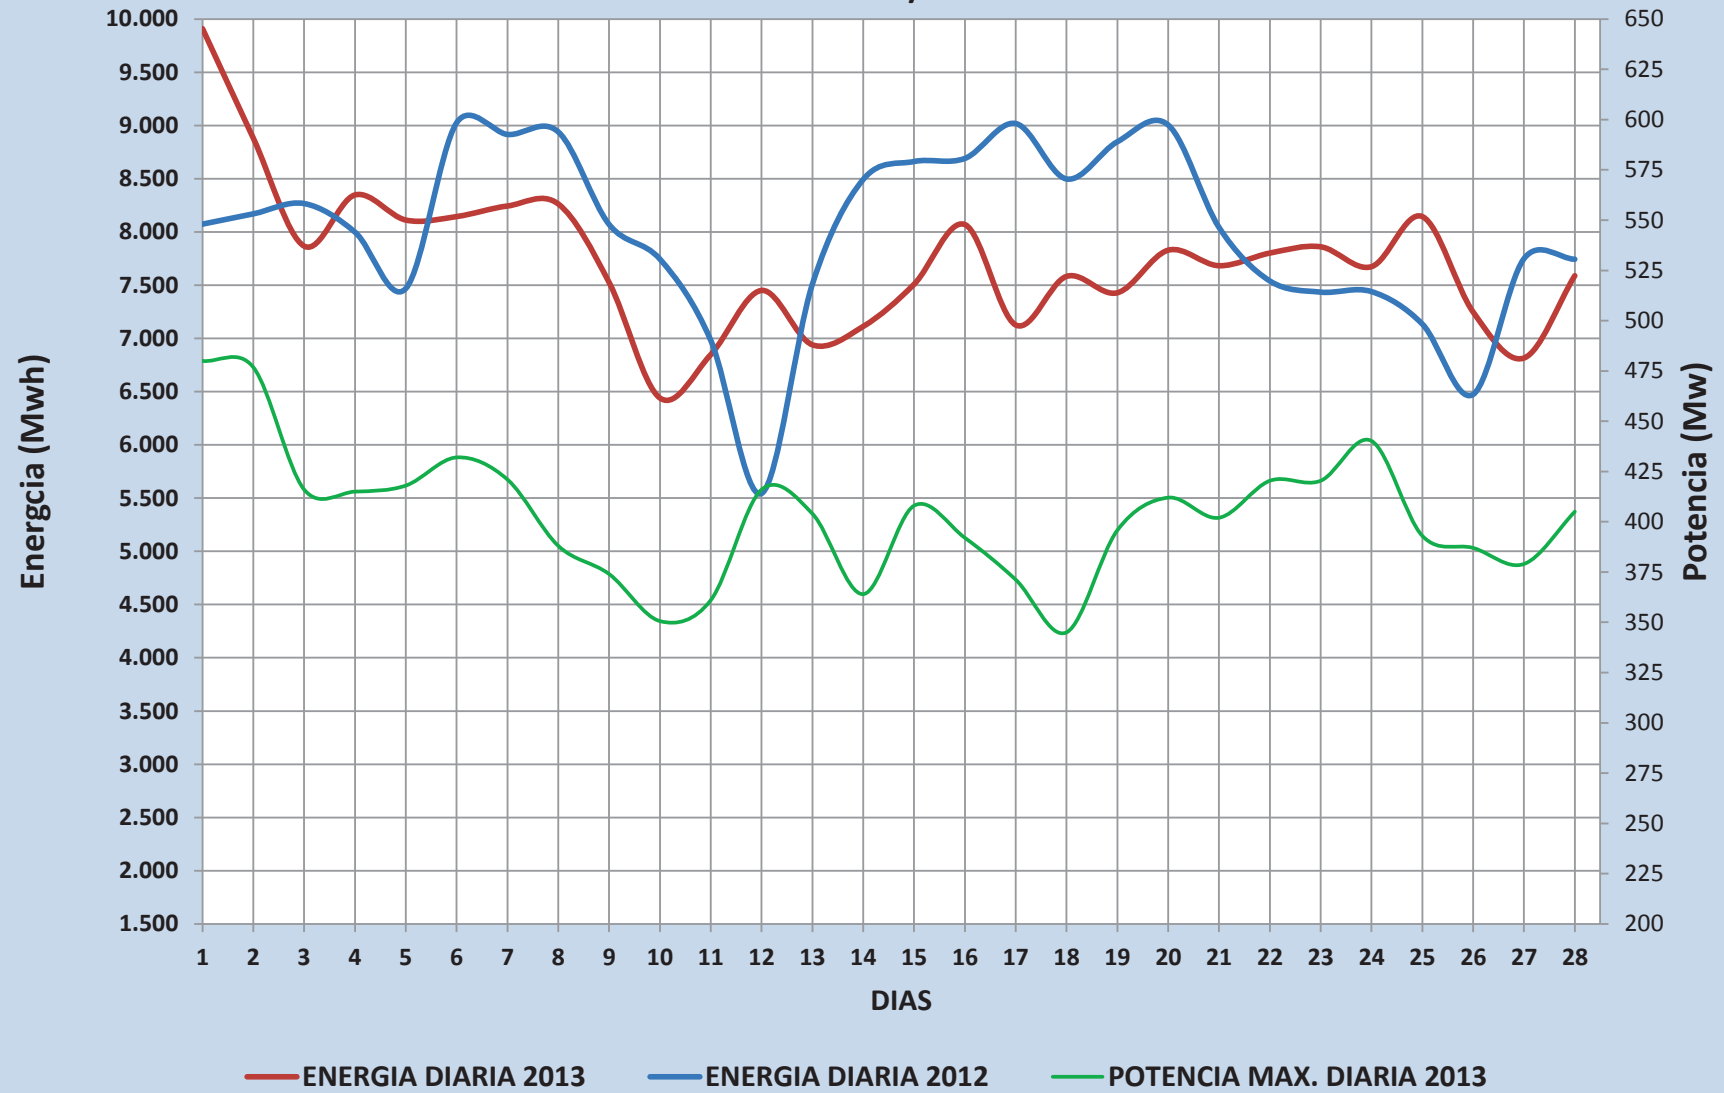


**SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA MAXIMA DIARIA
CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU
MES: FEBRERO/13**

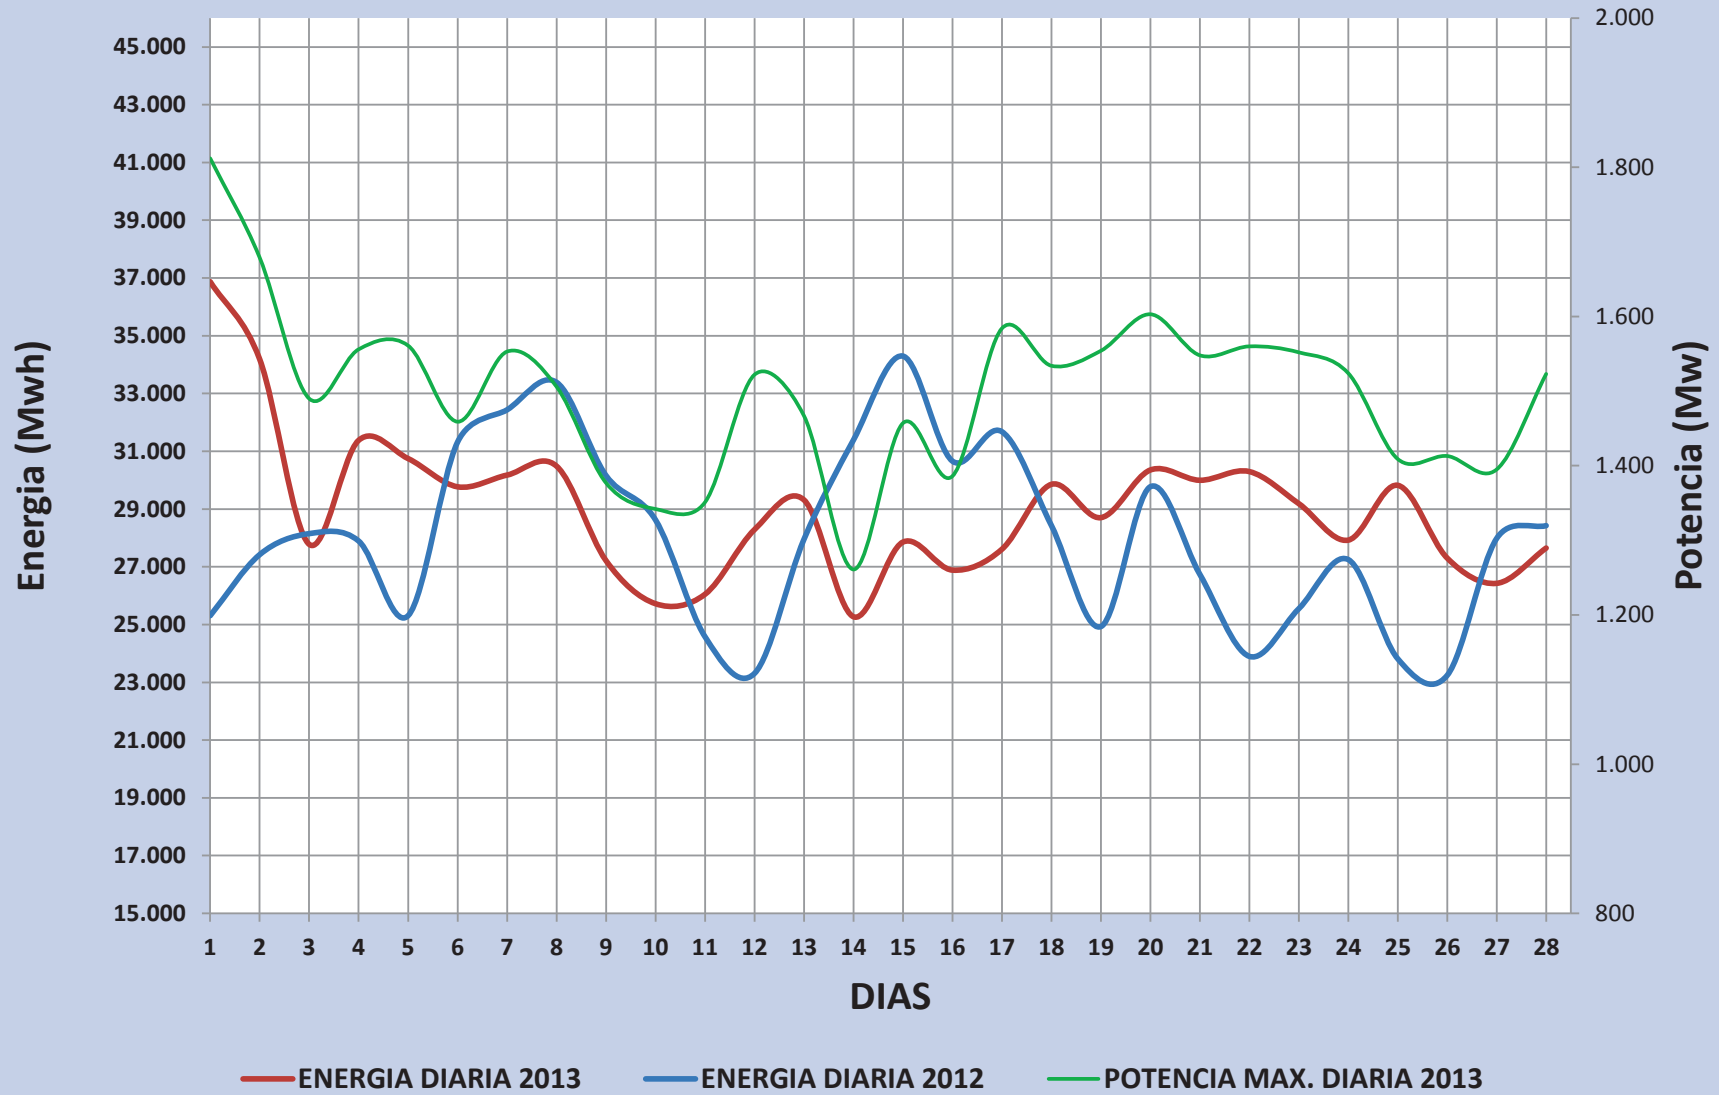

Estación R11 - Febrero 2013/ Variación diaria del Nivel de Agua
Mediciones de las 07:00 y 17:00 hrs

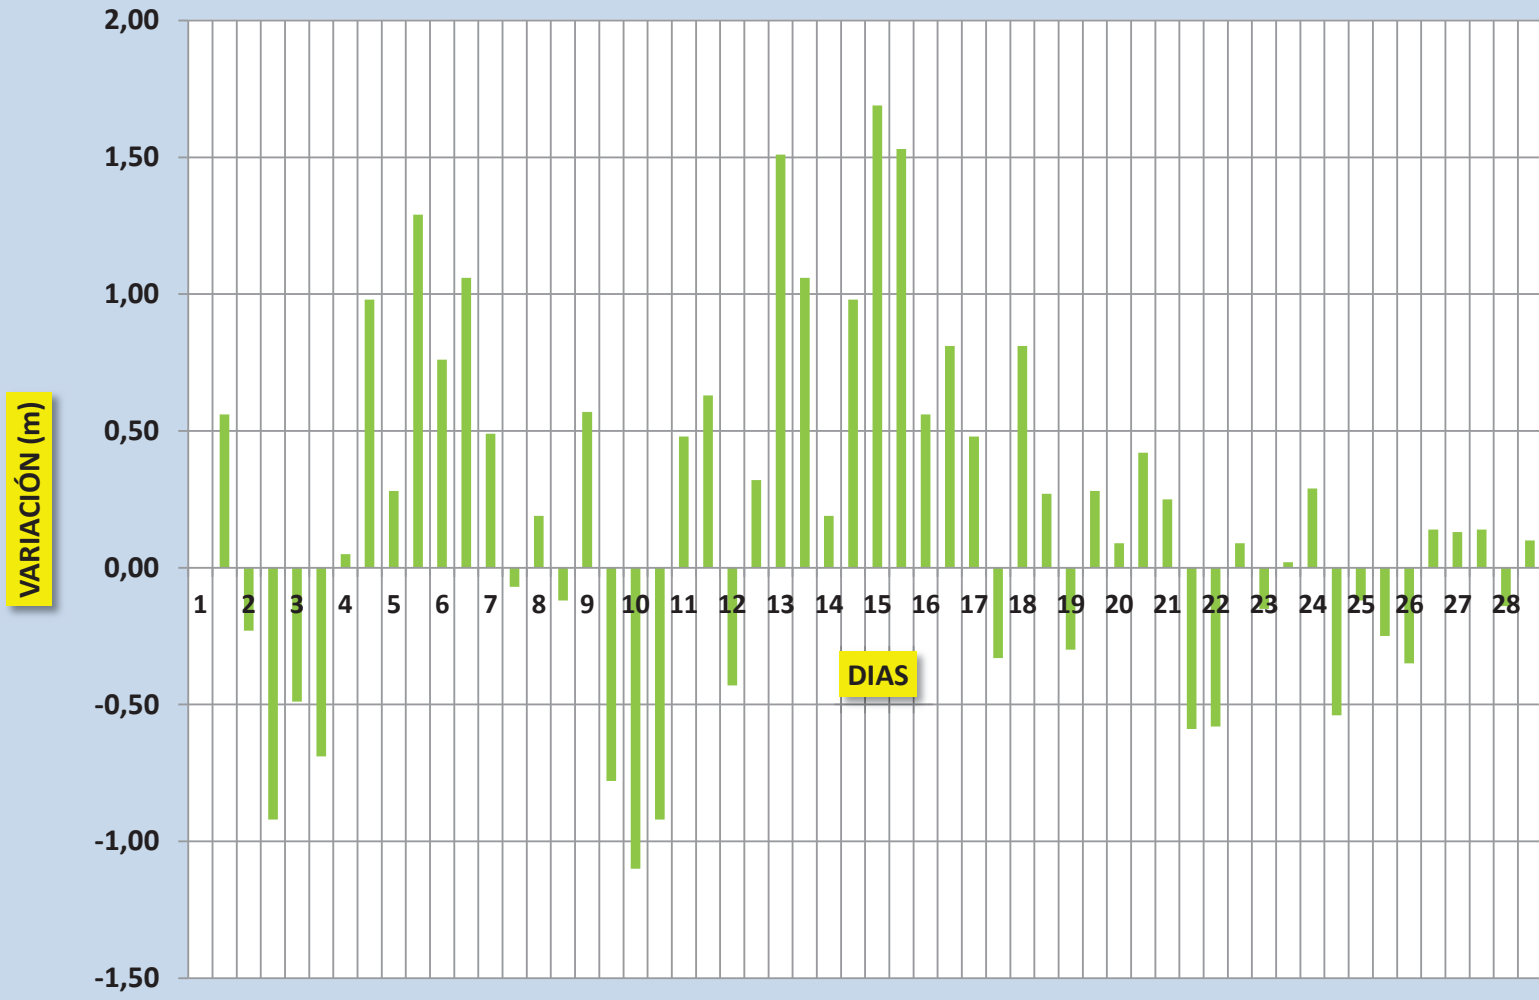

ESTACIÓN R11 - COTAS
CARACTERISITCA DEL PERIODO ENE/1983 - FEB/2013
Comportamiento actual respecto a base historica

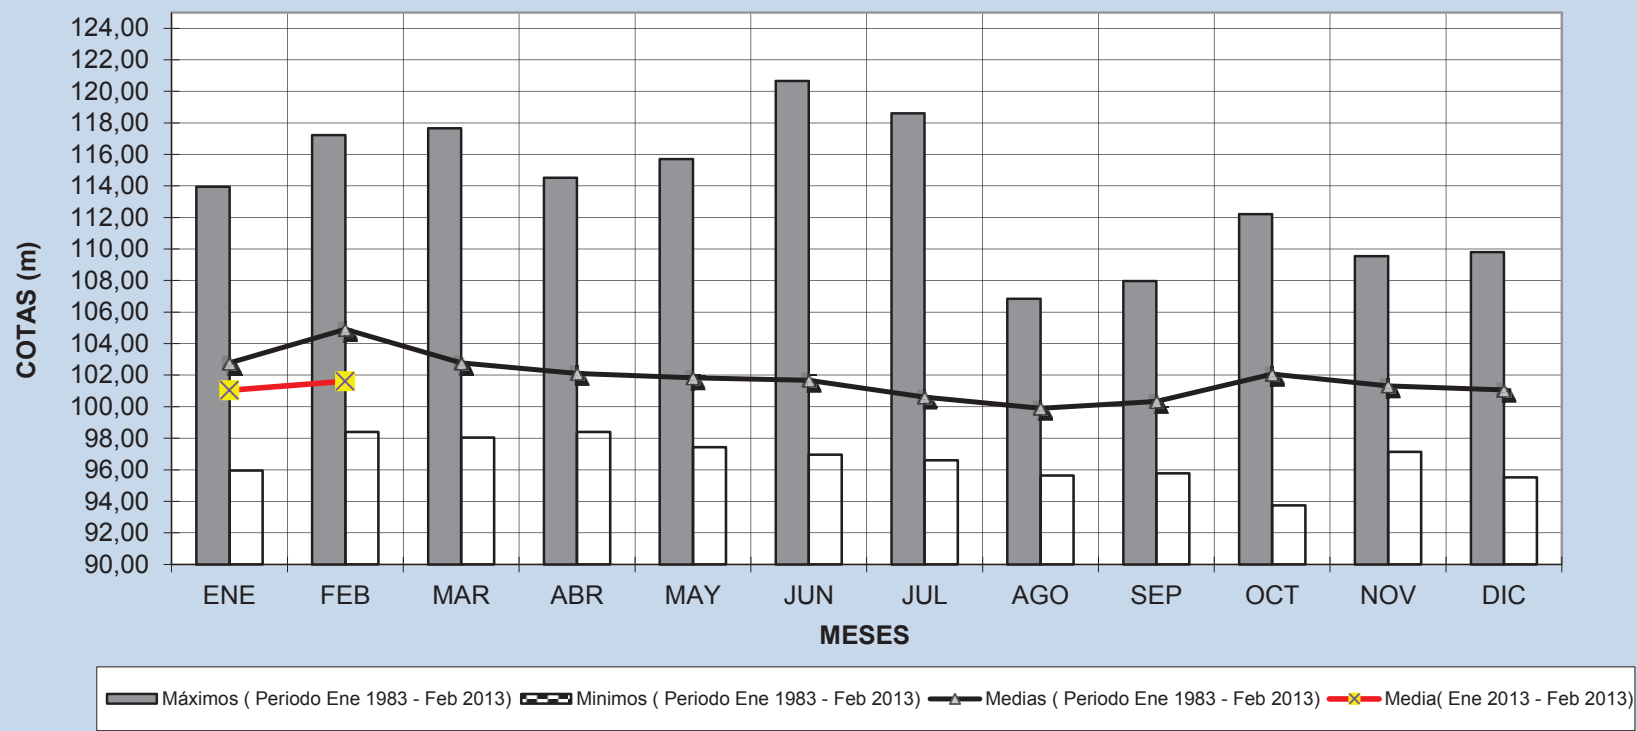

ESTACIÓN R11 - CAUDALES
CARACTERÍSTICAS DEL PERIODO ENE/1983 - FEB/2013
 Comportamiento actual respecto a base historica

